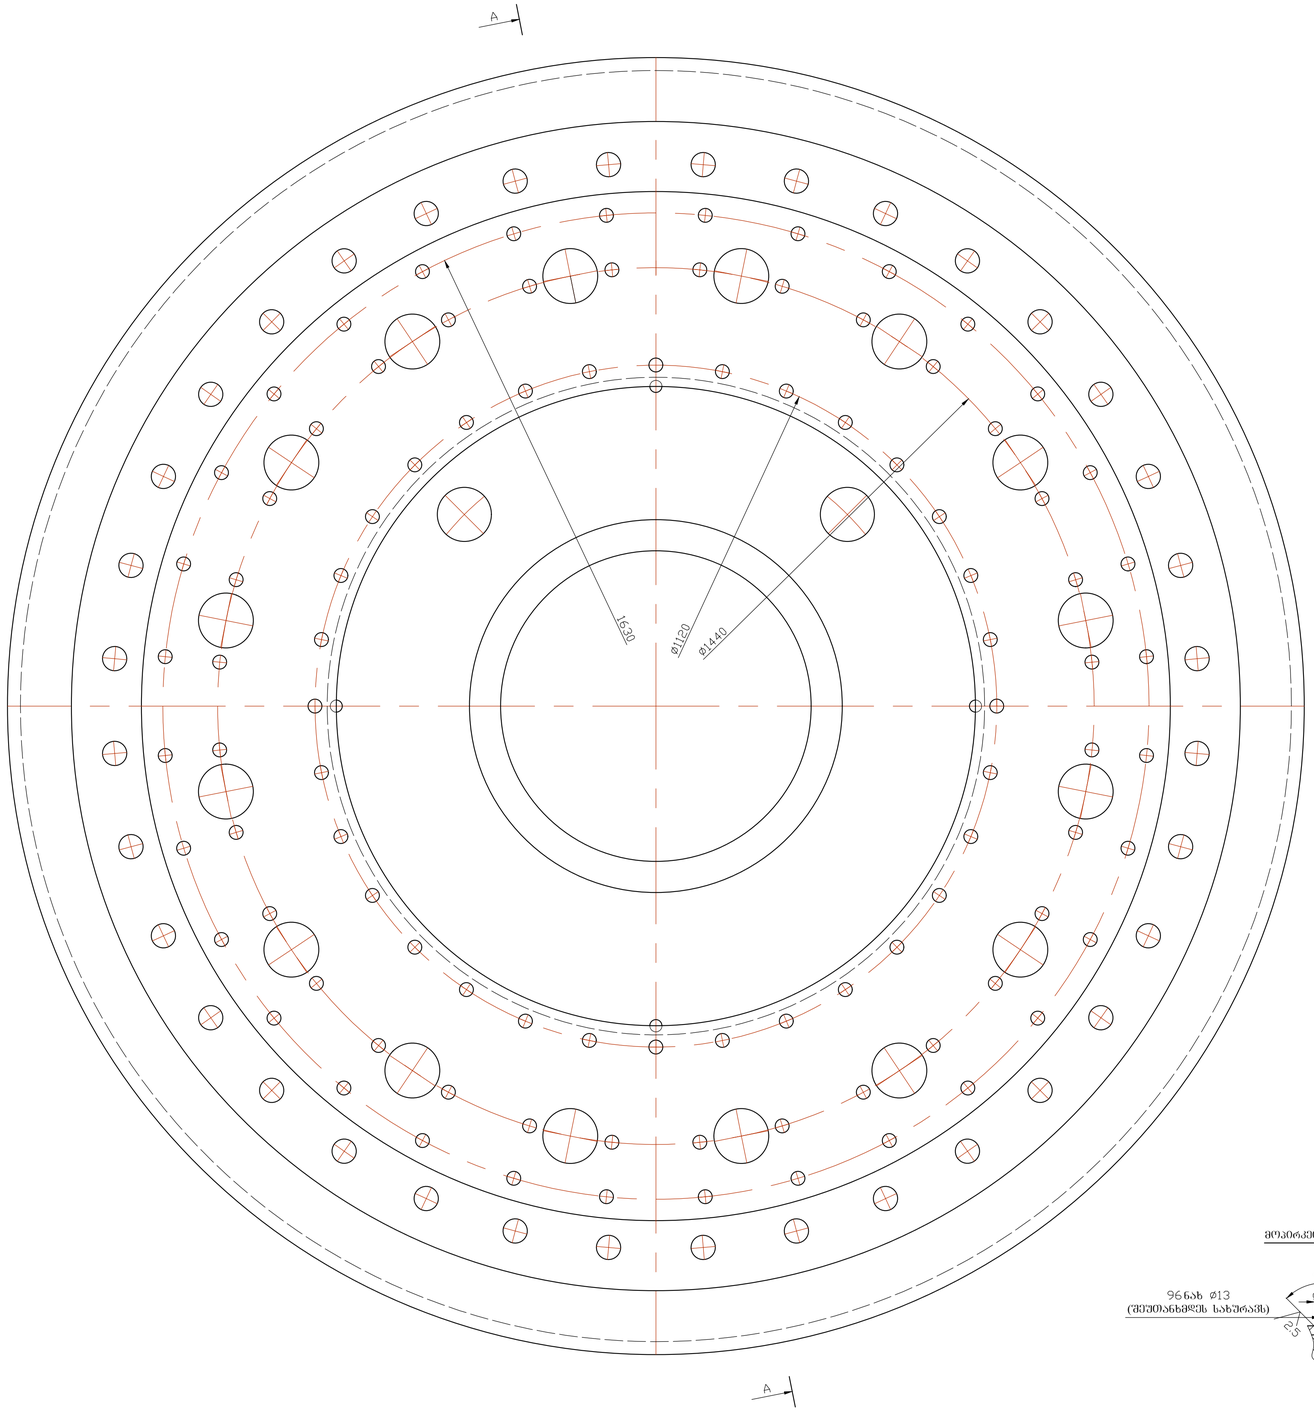

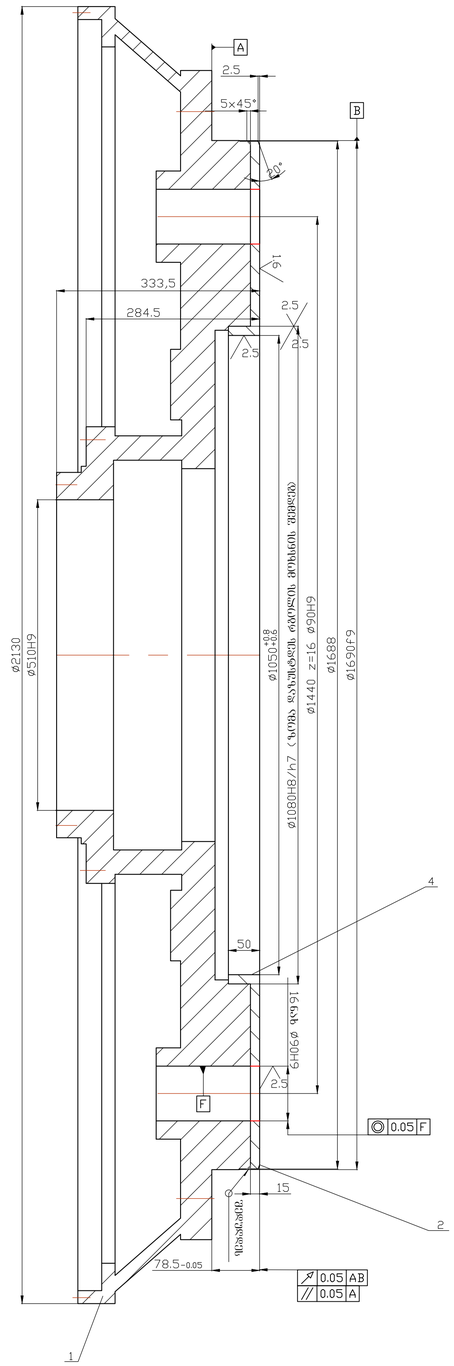

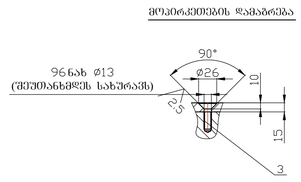

Rz40

რაოდ 1 ცალი

1.* ზომა ცნობისათვის.
2. მოპირკეთების სამაბრე ხრახნების განლაგება და დასმის დიამეტრები დაზუსტდეს მოპირკეთების მოხსნის შემდეგ და შეუთანხმდეს უპანა სახურავზე არსებულ ნახვრეტებს. სამაბრო ხრახნების თავები გადადუღდეს და დამუშავდეს ძირითადი ლითონის თანაბრად. ხრახნების რაოდენობა დაზუსტდეს მოპირკეთების მოხსნის შემდეგ.
3. კავიტირებული ზედაპირების დადუღებისას ყურადღება მიექცეს, რომ არ გადახურდეს და დეფორმაცია არ მიიღოს სახურავმა.
4. გამოსაყენებელი ელექტროდები მითითებულია შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობაში.

ფორმ.	ზონა	პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	შენიშვნა
A1		1	2400.5400.001	უპანა სახურავი	1	
ნბ		2	2400.5400.002	მოპირკეთება	1	
A4		3	2400.5400.003	საყრდენი ხრახნი	96	
ნბ		4	2400.5400.004	რგოლი	1	

ხელ.	ფურცელ.	დოკუმენტის N	ხელმოწ.	თარ.	
დაამუშავა		შპირუნიძე		28.07.25	
შემოწმა					
კონტრო.					
დაამტკიცა					
დოკ. შემდ.					

ალაზანი ჰესი	2400.5400.000სნ	
ტურბინის წინა სახურავი	ლიტ.	მასა	მასშტ.
	ფურც.	ფურცლები
საამწყობრო ერთეული	საკონსტრუქტორო სამსახური GIEC	

ფორმატი: A1

ფურც.	ფურც.	ნიშან.	ფურც.	დოკუმ. N	ხელმ.	თარ.