



УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

Поземного рудника Сакдриси 6

RMG «Gold»

 В.В.Абашмадзе «28» июль 2026г**Техническое задание**

на закупку шкафа управления двумя буровыми машинами и забойным насосом 630A
500 kW.

Общие сведения:

1	Шкаф управления двумя самоходными буровыми машинами и забойным насосом мощностью 11kW
---	---

Сведения о новизне и документации:

2	Поставщик должен гарантировать что поставляемое оборудование должно быть, ранее неиспользованным, серийной моделью и неснятое с производства производителем на момент поставки.
---	---

Область применения:

3	Шкаф управления применяется для подключения самоходного бурового оборудования в условиях подземного рудника, а также насосом мощностью 11kW. Оснащен двумя выходами для подключения буровой техники мощностью 150kW 250A и насосом для забоя 11kW 22A.
---	--

Технические характеристики:

Частота (Hz)	50
Мощность (кВт)	500
Сила тока (A)	630A
Напряжение (В)	400
Фаз	3+E
Защита от утечки на землю каждого выхода	да

Запуск и работа установок и насоса	Магнитный пускатель
Работа буровой установки	ручной
Работа насоса	ручной-поплавокый выключатель
Защита от контроля фаз	да
Аварийная кнопка отключения	да
Сигнальная лампочка питания	да
Сигнальная лампочка в работе	да
Сигнальная лампочка утечки на землю	да
Переключатель 3 положения для насоса	ручной-выкл-автомат
Кнопка старт	да
Кнопка стоп	да
Корпус шкафа	металл
Цвет шкафа	оранжевый
Класс защиты	IP48
Размеры шкафа	800ммх1000ммх300мм

СОСТАВИЛ:

Энергетик RMG «Gold»

 Ахвледзани Л.

ვამტკიცებ:

RMG «Auramine»

მიწისქვეშა მადარო საყდრისი

წარმოების დირექტორი

B. Akopy აბაშმაძე ვ.ვ.„28“ ივლისი 2026 წ.**ტექნიკური დავალება****ორი საბურღი მანქანების და წყლი ტუმბოს მართვის კარადის ყიდვაზე 630A 500 kW.****ზოგადი მონაცემები:**

1	ორი თვითმავალი საბურღი დანადგარისა და 11 კვტ სიმძლავრის ტუმბოს მართვის კარადა.
----------	--

მონაცემები სიახლეზე და საბუთებზე:

2	მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მიწოდებული მოწყობილობა არ არის ადრე გამოყენებული, გააჩნია სერიული ნომერი და არ არის მოხსნილი წარმოებიდან მიწოდების მომენტში.
----------	---

გამოწების სფერო:

3	მართვის კარადა გამოიყენება მიწისქვეშა მადაროს პირობებში თვითმავალი საბურღი მოწყობილობებისა და 11 კვტ სიმძლავრის ტუმბოს შესაერთებლად. მოწყობილობა აღჭურვილია ორი გამოსასვლელით: 150 კვტ (250 ა) სიმძლავრის საბურღი ტექნიკისა და 11 კვტ (22 ა) სიმძლავრის წყლის ტუმბოსთვის.
----------	---

ტექნიკური მახასიათებლები:



სიხშირე (ჰც)	50
სიმძლავრე (კვტ)	500
დენის ძალა (ა)	630
ძაბვა (ვ)	400
ფაზების რაოდენობა	3+E
მიწაზე გაჯონვის დაცვა	კი
გაშვება და მუშაობა მოწყობილობის და ტუმბოსი	მაგნიტური გამშვები
საბურღის გაშვება და მუშაობა	ხელით

ტუმბოს მუშაობა	ხელით-ავტომატური
ფაზური მართვის დაცვა	კი
ავარიული გათიშვის ჭილაკი	კი
კვების მაჩვენებელი ნათურა	კი
მუშაობის მაჩვენებელი ნათურა	კი
მიწაზე გაჯონვის მაჩვენებელი ნათურა	კი
გადამრთველი 3 მდგომარეობაში ტუმბოსთვის	ხელის-გათიშული-ავტომატური
გაშვების ღილაკი	კი
გაჩერების ღილაკი	კი
კარადის მასალა	რკინა
კარადის ფერი	სტაფილოსფერი
დაცვის ხარისხი	IP48
კარადის ზომები	800მმx1000მმx300მმ

შეადგინა:

ენერგეტიკი RMG «Auramine»

 ახვლედიანი ლ.

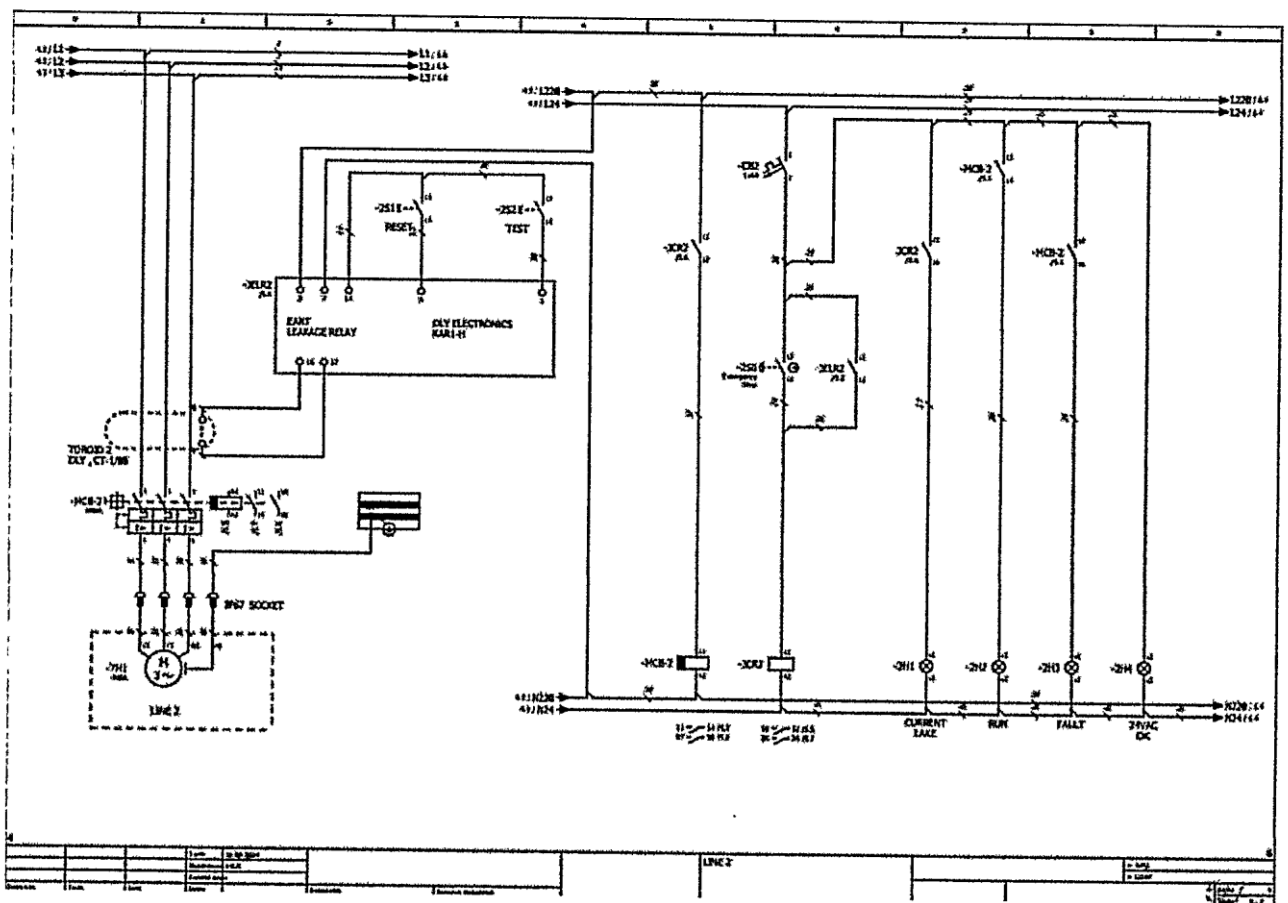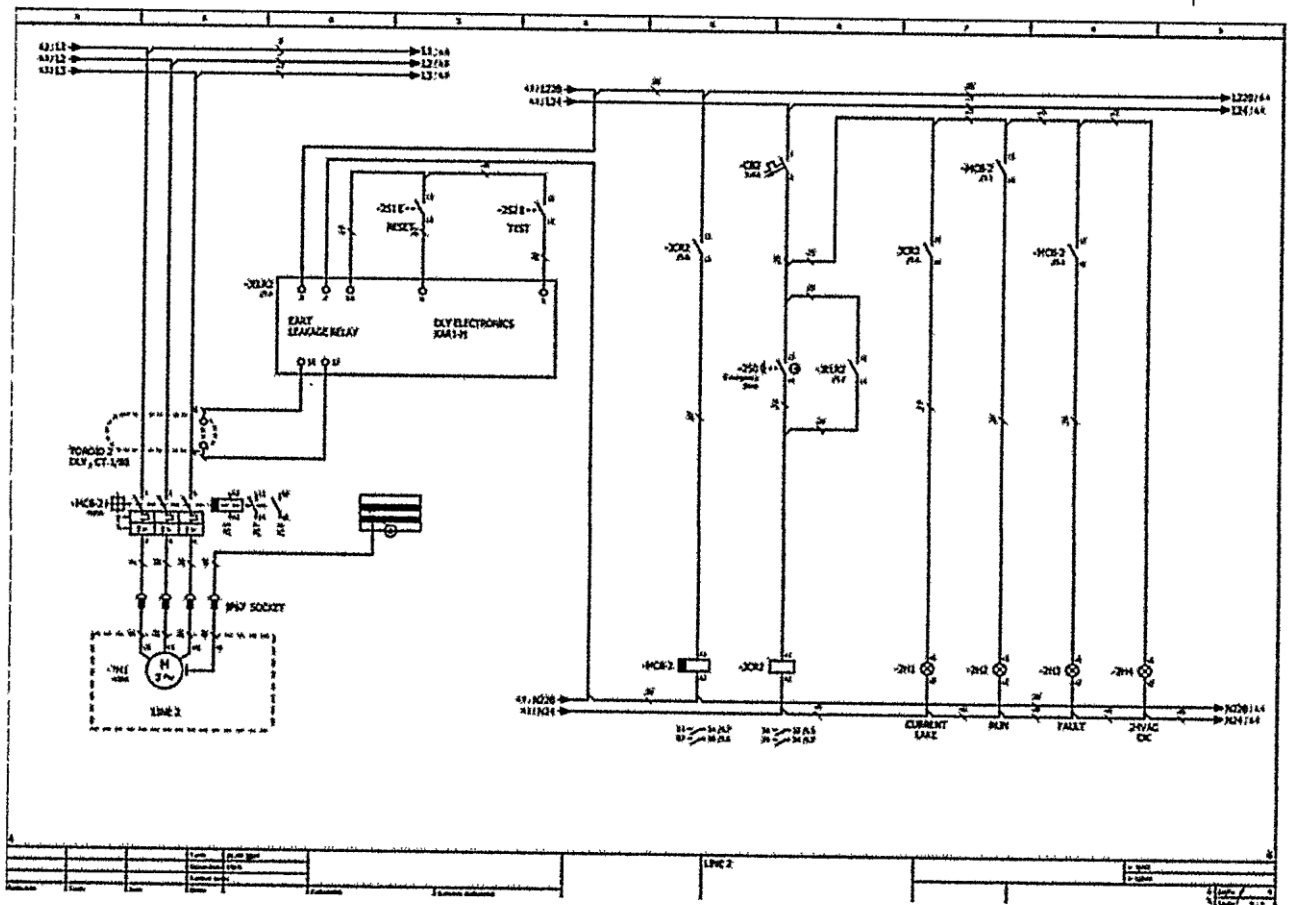

Директор по производству
подземных работ рудника
Сакдрисиб RMG «Gold»

«28» июль 2026г

на закупку распределительного шкафа 1600А

1	Распределительный шкаф на 1600А.
---	----------------------------------

2	Поставщик должен гарантировать что поставляемое оборудование должно быть, ранее неиспользованным, серийной моделью и неснятое с производства производителем на момент поставки.
---	---

3	Для распределения электроэнергии по подземным выработкам на 6 потребителей.	
	1.ввод 1600А.	5. Линия 4 400А.
	2.Линия 1 630А.	6. Линия 5 160А.
	3. Линия 2 630А.	7. Линия 6 160А.
	4. Линия 3 400А.	

Частота (Гц)	50Hz
Сила ток (А)	1600
Напряжение (В)	400
Фаз	3+E
Управление (В)	24
Защита утечка на землю	да
Работа установки	ручной

Аварийная кнопка отключения	да
Сигнальная лампочка питания	да
Сигнальная лампочка в работе	да
Сигнальная лампочка утечки на землю	да
Кнопка проверки утечки на землю	да
Кнопка сброса утечки на землю	да
Корпус шкафа	металл
Цвет шкафа	оранжевый
Класс защиты	IP48
Размеры шкафа	2000ммх1200ммх600мм

СОСТАВИЛ:

Энергетик RMG «Gold»


 - Ахвледiani Л.

ვამტიკიცებ:

RMG «Auramine»

მიწისქვეშა მალარო საყდრის

წარმოების დირექტორი

B. A.  აბაშაძე ვ.ვ.

„28“ ივლისი 2026 წ.

ტექნიკური დავალება**გამანაწილებელი კარადის ყიდვაზე 1600ა.****ზოგადი მონაცემები:**

1	გამანაწილებელი კარადა 1600ა.
----------	------------------------------

მონაცემები სიახლეზე და საბუთებზე:

2	მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მიწოდებული მოწყობილობა არ არის აღრე გამოყენებული, გააჩნია სერიული ნომერი და არ არის მოხსნილი წარმოებიდან მიწოდების მომენტში.
----------	---

გამოენების სფერო:


3	მალაროში ელექტროენერგიის გასანაწილებლად 6 მომხმარებელზე. 1.შემავალი 1600ა. 5.ხაზი 4 400ა. 2.ხაზი 1 630ა. 6.ხაზი 5 160ა. 3.ხაზი 2 630ა. 7.ხაზი 6 160ა. 4.ხაზი 3 400ა.
----------	---

ტექნიკური მახასიათებლები:

სიხშირე (ჰც)	50
დენის ძალა (ა)	1600
ძაბვა (ვ)	400
ფაზების რაოდენობა	3+E
მართვის ძაბვა (ვ)	24
მიწაზე გაჯონვის დაცვა	კი
დანადგარის მუშაობა	ხელით

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству
подземных работ на руднике
Сакдриси 6.RMG «Gold»

 В.В.Абашмадзе

«28» июль 2026г

Техническое задание

на закупку распределительного шкафа 630А.

Общие сведения:

1	Распределительный шкаф на 630А
----------	--------------------------------

Сведения о новизне и документации:

2	Поставщик должен гарантировать что поставляемое оборудование должно быть, ранее неиспользованным, серийной моделью и неснятое с производства производителем на момент поставки.
----------	---

Область применения:

3	Распределение электроэнергии по подземным выработкам шахты на 3 потребителя. 1.Ввод 630А. 2.Линия 1 400А. 3. Линия 2 400А. 4. Линия 3 160А.
----------	---

Технические характеристики:

Частота (Гц)	50Hz
Сила ток (А)	630
Напряжение (В)	400
Фаз	3+E
Управление (В)	24
Защита от утечки на землю	да
Работа установки	ручной

Аварийная кнопка отключения	да
Сигнальная лампочка питания	да
Сигнальная лампочка включено	да
Сигнальная лампочка утечки на землю	да
Кнопка проверки утечки на землю	да
Кнопка сброса утечки на землю	да
Корпус шкафа	металл
Цвет шкафа	оранжевый
Класс защиты	IP48
Размеры шкафа	800ммх1000ммх300мм

СОСТАВИЛ:

Энергетик RMG «Gold»



Ахвледзани Л.

ვამტკიცებ:

RMG «Auramine»

მიწისქვეშა მადარო საყდრისი

წარმოების დირექტორი

აბაშმაძე ვ.ვ.

„22“ ივლისი 2026 წ.**ტექნიკური დავალება****გამანაწილებელი კარადის ყიდვაზე 630ა.****ზოგადი მონაცემები:**

1	გამანაწილებელი კარადა 630ა.
----------	-----------------------------

მონაცემები სიახლეზე და საბუთებზე:

2	მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მიწოდებული მოწყობილობა არ არის აღრე გამოყენებული, გააჩნია სერიული ნომერი და არ არის მოხსნილი წარმოებიდან მიწოდების მომენტში.
----------	---

გამოენების სფერო:

3	მატაროში ელექტროენერგიის გასანაწილებლად 3 მომხმარებელზე. 1.შემავალი 630ა. 2.ხაზი 1 400ა. 3.ხაზი 2 400ა. 4.ხაზი 3 160ა.
----------	--

ტექნიკური მახასიათებლები:

სიხშირე (ჰც)	50
დენის ძალა (ა)	630
ძაბვა (ვ)	400
ფაზების რაოდენობა	3+E
მართვის ძაბვა (ვ)	24
მიწაზე გაჯონვის დაცვა	კი
დანადგარის მუშაობა	ხელით
ავარიული გათიშვის ჭილაკი	კი
კვების მაჩვენებელი ნათურა	კი

მუშაობის მაჩვენებელი ნათურა	კი
მიწაზე გაჯონვის მაჩვენებელი ნათურა	კი
მიწაზე გაჯონვის შემოწმების ღილაკი	კი
მიწაზე გაჯონვის გადატვირთვის ღილაკი	კი
კარადის მასალა	რკინა
კარადის ფერი	სტაფილოსფერი
დაცვის ხარისხი	IP48
კარადის ზომები	800მმx1000მმx300მმ

შეადგინა:

ენერგეტიკი RMG «Auramine»



ახვლედიანი ღ.