



61017, г. Харьков,
ул. Большая Панасовская, 183

www.ccktm.com

тел. (057) 752-37-28
e-mail: ccktm@ccktm.com



Бланк-заказ 46235 от 13.05.2026

Входящий: 2682 от 11.05.2026

Исполнение: Стандартная установка, Гигиеническое 3, УЗ, свободный моноблок

Объект: Обогащительная фабрика Маднеули. Склад реагентов. Грузия, муниципалитет Болниси, посёлок Казрети, 1103.

Заказчик: Smart Engineering Group (SEG) Грузия

Адрес:

Тел/Факс: /

E-mail:

Для:

Менеджер: Сабирова И.И.

Название: П1

Типоразмер: VRS-500-156-03-0-0

Сторона обслуживания: справа

Лв, м3/ч: 14740

Блоков/моноблоков: 5/2

Выполнил: Доберчук В.В.

Подпись: _____

Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования

1. Моноблок

м=279кг

1.1. Клапан воздухозаборный

Клапан верт.; ГЕРМИК-П-1195-1225-Н-П-03-01-00-У2; привод: SM230A; вставка: ТВГ100-1225-1195-0140-30-2-1

1.2. Фильтр карманный

Класс:G4; dPв_загрязн.50%=147Па;

1.3. Воздухонагреватель электрический

ВЕНЭ-500-156-03-03-01; Qмакс=172кВт; Qгр=16.65+2*22.2+4*27.75кВт; Лв=14740куб.м/ч; tвн=-15°C; tвк*=18°C; Qт*=162.9кВт; vro=4.2кг/куб.м/с; dPв_оборуд=73.6Па;

2. Моноблок

м=403кг

2.1. Камера промежуточная

L=355мм;

2.2. Вентилятор ВСК

Индекс:ВОСК9-071-00400-06-1-О-У3; Рконд=228Па; Рсеть=300Па; Лв=14740куб.м/ч; Рполн=528Па; n_рк=1012мин-1; Эл.двиг; Ny=4кВт; n_дв=950мин-1; Частотн.рег.:Да; fрег=53Гц; ТВГ100-0638-0638-0140-30-2-1

Автоматика

Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра

Датчик защиты электрокалорифера от перегрева

Реле перепада давления для контроля работы вентилятора

Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем

Шкаф приборов автоматики


Контроллер

Преобразователь частоты AC Drive V9-4T0055G (установлен внутри шкафа автоматики)

Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности

		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сумм, дБА
Приток	На входе	76	72	69	69	59	60	58	56	69
	На выходе	71	70	71	68	62	64	63	60	71
	Вовне	75	72	60	50	49	56	58	56	64

Установка: П1 Типоразмер: VRS-500-156-03-0-0 Сторона обслуживания: справа	Схема установки	Заказчик: Smart Engineering Group (SEG) Грузия Исполнитель: Доберчук В.В. Дата: 13.05.2026
---	-----------------	--

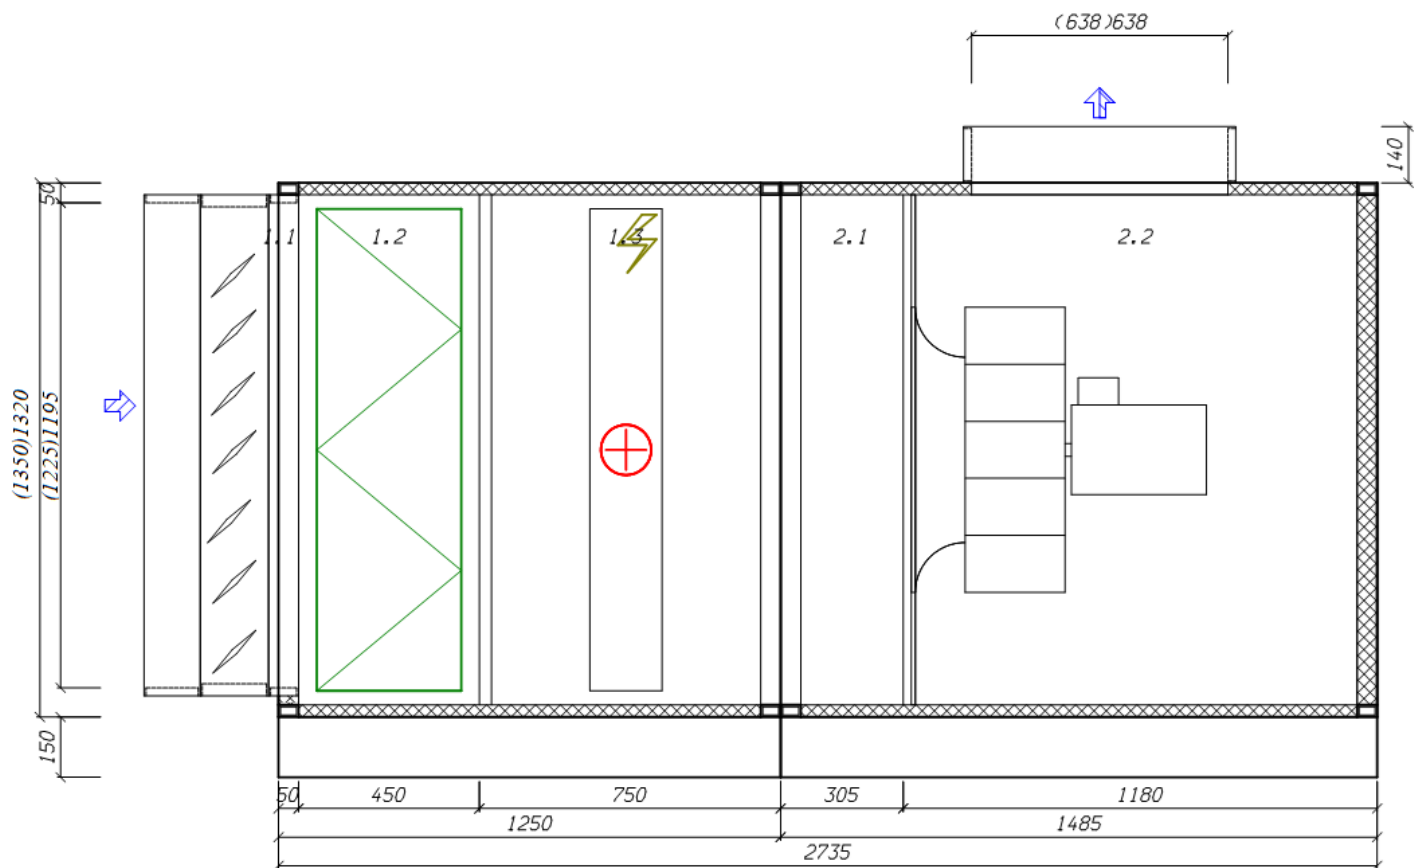

Handwritten signature

SEG
405534237
SMART ENGINEERING GROUP LTD.